

PROJEKT WYKONAWCZY GRUNTOWEJ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ

O MOCY ZNAMIONOWEJ - 20,46kWp

Urząd Gminy Świątki

Obiekt:	Budowa systemów fotowoltaicznych z towarzyszącą infrastrukturą w miejscowości Kwiecewo, gm. Świątki na dz. nr 571/5 na terenie hydroforni	
Lokalizacja:	11-008 Świątki, Kwiecewo hydrofornia dz. 571/5	
Inwestor:	Gmina Świątki Świątki 87 11-008 Świątki	Gmina Świątki 11-008 Świątki 87 woj. warmińsko-mazurskie NIP 7393467507 Regon 510743203
Projektant:	mgr inż. Jarosław Korzeniewski uprawnienia projektowe WAM/0069/PWOE/11	mgr inż. Jarosław Korzeniewski Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i mikroenergetyki Nr. ewidencyjny: WAM/15555/PWOE/11
Data:	2018.11	
Egz :	3	

str. 1 - 53

Za zgodność z oryginałem

data 09.04.2019 podpis

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

DEPARTMENT OF THE HISTORY OF ARTS

ARTS AND SCIENCES

CHICAGO, ILL.

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
DEPARTMENT OF THE HISTORY OF ARTS
ARTS AND SCIENCES

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
DEPARTMENT OF THE HISTORY OF ARTS
ARTS AND SCIENCES

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
DEPARTMENT OF THE HISTORY OF ARTS
ARTS AND SCIENCES

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
DEPARTMENT OF THE HISTORY OF ARTS
ARTS AND SCIENCES

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
DEPARTMENT OF THE HISTORY OF ARTS
ARTS AND SCIENCES

**WARMIŃSKO-MAZURSKA
OKRĘGOWA IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
OKRĘGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA**
10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1



WAM/OKK/U/35/11

Olsztyn, dnia 10 czerwca 2011 r.

D E C Y Z J A

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623/, § 6 pkt 1 i 2, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 24 ust. 1 rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.)

**Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje**

Panu JAROSŁAWOWI KRZYSZTOFOWI KORZENIEWSKIEMU

magistrowi inżynierowi, elektrykowi
ur. dnia 26 lutego 1967 r. w Olsztynie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewid. WAM/0069/PWOE/II

**DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
BEZ OGRANICZEŃ**

w specjalności instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

U Z A S A D N I E N I E

W związku z uwzględnieniem w całości żądania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstępuje się od uzasadnienia decyzji. Szczegółowy zakres nadanych uprawnień budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Powrzenie :

1. Zgodnie z art. 42 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane - podstawie do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, potwierdzony zaświadczeniem wydanym przez tę izbę, z określonym w nim terminem ważności.
2. Od decyzji niniejszej służy odwołanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w Warszawie, za pośrednictwem Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Skład orzekający OKK:

1. mgr inż. Zdzisław Bincowski

2. inż. Janusz Palmowski

3. mgr inż. Elżbieta Lasmanowicz



Pan Jarosław Krzysztof Korzeniewski upoważniony jest :

I. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1 i 2, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane, w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, bez ograniczeń do:

- a) projektowania, sprawdzania projektów architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
- b) kierowania budową lub innymi robotami budowlanymi,
- c) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementów budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej wytwarzania tych elementów,
- d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych.


II. Na podstawie § 15 i § 24 ust. 1 rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./ uprawnienia niniejsze uprawniają do :

- 1) projektowania obiektów budowlanych i kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym, takim jak : sieci, instalacje i urządzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urządzeniami do zasilania i sterowania,
- 2) sporządzania projektu zagospodarowania działki lub terenu, w zakresie specjalności niniejszych uprawnień.

Orzynuje:

1. Pan Jarosław Krzysztof Korzeniewski
11-100 Lidzbark Warmiński, ul. Leśna 28/23
2. Okręgowa Rada Lzby:
3. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. itp.

Olsztyn, dnia 10 czerwca 2011 r.



Zaświadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-72D-WEX-8MM *

Pan Jarosław Krzysztof Korzeniewski o numerze ewidencyjnym WAM/IE/0138/09
adres zamieszkania Barczewko 187 ul. , 11-010 Barczewo
jest członkiem Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne do dnia 2019-07-31.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-06-28 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczący Rady Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.plib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.



சென்னை

மார்ச் 1947

சென்னை - 1947

சென்னை - 1947
சென்னை - 1947
சென்னை - 1947
சென்னை - 1947
சென்னை - 1947

சென்னை - 1947
சென்னை - 1947
சென்னை - 1947
சென்னை - 1947
சென்னை - 1947

சென்னை - 1947
சென்னை - 1947
சென்னை - 1947
சென்னை - 1947
சென்னை - 1947

சென்னை - 1947
சென்னை - 1947
சென்னை - 1947
சென்னை - 1947
சென்னை - 1947

Oświadczenie o sporządzeniu projektu wykonawczego

Ja niżej podpisany:

mgr inż. Jarosław Korzeniewski

upr. WAM/0069/PWOE/11

Oświadczam na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 – Prawo budowlane (Dz. U z 2000r. Nr 106 poz 1126 z późniejszymi zmianami), że niniejszy projekt wykonawczy jest sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Obiekt:

Budowa systemów fotowoltaicznych z towarzyszącą infrastrukturą w miejscowości Kwiecewo, gm. Świątki na dz. nr 571/5 na terenie hydroforni

Inwestor:

Gmina Świątki

Świątki 87

11-008 Świątki

mgr inż. Jarosław Korzeniewski
Uprawnienia budowlane
do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczeń w
specjalności instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji urządzeń elektrycznych i
siłkoenergetycznych

Nr. oświadczenia: WAM/0069/PWOE/11.....

podpis

...the ... of ...

...the ... of ...

...the ... of ...

...the ... of ...



...the ... of ...

...the ... of ...

...the ... of ...



...the ... of ...

OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego branży elektrycznej dotyczącego „Budowy systemów fotowoltaicznych z towarzyszącą infrastrukturą w miejscowości Kwieciewo, gm. świątki na dz. nr 571/5 na terenie hydroforni

Podstawa projektowania

- Zlecenie Inwestora
- Uzgodnienia z Inwestorem
- Obowiązujące przepisy i normy dotyczące budowy i odbioru instalacji fotowoltaicznych:

a) Ustawy

1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).
2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z późn. zmianami).
3. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 czerwca 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059).

b) Rozporządzenia

4. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 roku poz. 462);
5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi zmianami).
6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).
7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. nr 75 poz. 690).
8. Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2015 poz. 1422).

1. Introduction

The purpose of this study is to investigate the effects of the proposed system on the performance of the system. The study is divided into two main parts: a theoretical analysis and an experimental evaluation.

2. Theoretical Analysis

The theoretical analysis is divided into two main parts: a general analysis and a detailed analysis. The general analysis is based on the principles of the system, while the detailed analysis is based on the specific implementation of the system.

The general analysis is based on the principles of the system, while the detailed analysis is based on the specific implementation of the system. The detailed analysis is divided into two main parts: a general analysis and a detailed analysis. The general analysis is based on the principles of the system, while the detailed analysis is based on the specific implementation of the system.

3. Experimental Evaluation

The experimental evaluation is divided into two main parts: a general evaluation and a detailed evaluation. The general evaluation is based on the principles of the system, while the detailed evaluation is based on the specific implementation of the system. The detailed evaluation is divided into two main parts: a general evaluation and a detailed evaluation. The general evaluation is based on the principles of the system, while the detailed evaluation is based on the specific implementation of the system.

9. Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2013 r. poz. 898).
10. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. z 2007 r. Nr 93, poz. 623).
11. Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 sierpnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze i ich usytuowanie (Dz.U. 2014 poz. 81).

c) Normy

12. PN-EN 50423-1:2007 Elektroenergetyczne linie napowietrzne prądu przemiennego powyżej 1kV do 45kV włącznie –
13. Część 1: Wymagania ogólne – Specyfikacje wspólne
14. PN-HD 620 S2:2010 Kable elektroenergetyczne o izolacji wytłaczanej na napięcia znamionowe od 3,6/6 (7,2) kV do 20,8/36 (42) kV włącznie
15. NSEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
16. PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
17. PN-EN 62305-1,2,3,4:2011 Ochrona odgromowa
18. PN-EN 61215 „Moduły fotowoltaiczne (PV) z krzemu krystalicznego do zastosowań naziemnych - Kwalifikacja konstrukcji i aprobaty typu”
19. PN-EN 61646 „Cienkowarstwowe naziemne moduły fotowoltaiczne (PV)- Kwalifikacja konstrukcji i zatwierdzenie typu”
20. PN-EN 50521:2009E „Złącza elektryczne do zastosowań w systemach fotowoltaicznych”
21. PN-EN 61173:2002P „Ochrona przepięciowa fotowoltaicznych (PV) systemów wytwarzania mocy elektrycznej”
22. PN-EN 62446:2010E „Systemy fotowoltaiczne przyłączone do sieci elektrycznej”
23. PN-EN 61173:2002 – Ochrona przepięciowa fotowoltaicznych systemów wytwarzania mocy elektrycznej
24. PN-EN 61724-2002 – Monitorowanie własności systemu fotowoltaicznego - Wytyczne pomiaru, wymiany danych i analizy
25. PN HD 60364-7-712:2007 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
26. PN HD 60364-4-41:2009 – Instalacje elektryczne niskiego napięcia
27. Karty katalogowe urządzeń fotowoltaicznych

1. The first part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee.

2. The second part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee.

3. The third part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee.

4. The fourth part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee.

5. The fifth part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee.

6. The sixth part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee.

7. The seventh part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee.

8. The eighth part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee.

9. The ninth part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee.

10. The tenth part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee.

11. The eleventh part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee.

12. The twelfth part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee.

13. The thirteenth part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee.

14. The fourteenth part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee.

1. Zakres opracowania

1. Dobór i konfiguracja urządzeń wchodzących w skład instalacji fotowoltaicznej,
2. Opis techniczny sposobu montażu modułów PV i współdziałających urządzeń elektrycznych,
3. Obliczenia związane z efektywnością energetyczną oraz doboru urządzeń,
4. Pomiar energii,
5. Rozdzielnia nN 0,4kV,
6. Przyłącze kablowe do złącza ZK,
7. Zasilanie falowników AC/DC,
8. Elektrownia fotowoltaiczna,
9. Ochrona od porażeń,
10. Obliczenia techniczne.

2. Inwestor

Gmina Świątki
Świątki 87
11-008 Świątki

3. Jednostka projektowa

Bartel Jarosław Korzeniewski
Barczewko 187
11-010 Barczewo

4. Lokalizacja Inwestycji

Kwieciewo dz. 571/5
11-008 Świątki

5. Założenia ogólne

Projektowana instalacja będzie się składała z 62 modułów PV o łącznej mocy $P_n = 20,46\text{kWp}$. Moduły będą współpracowały z optymalizatorami mocy, których zadaniem będzie utrzymanie stałego napięcia na łańcuchach fotowoltaicznych niezależnie od charakterystyki łańcucha (ilości i typ modułów), a także niezależnie od warunków pogodowych (temperatura i natężenie promieniowania słonecznego). Optymalizatory mocy (konwertery DC-DC), będą montowane przy każdym module fotowoltaicznym. Optymalizatory mocy poprzez pętlę kontrolną spowodują pracę każdego modułu w jego idealnym punkcie MPP i pozwolą także monitorować każdy moduł z osobna. Jako osobny proces, optymalizatory mocy pozwolą falownikowi

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

DEPARTMENT OF CHEMISTRY

REPORT OF THE

COMMISSIONERS OF THE

BOARD OF CHEMISTRY

FOR THE YEAR 1900

REPORT

OF THE

COMMISSIONERS

OF THE

BOARD OF

CHEMISTRY

FOR THE

YEAR 1900

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

DEPARTMENT OF CHEMISTRY

REPORT OF THE

COMMISSIONERS OF THE

BOARD OF CHEMISTRY

FOR THE YEAR 1900

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

automatycznie utrzymywać napięcie na stałym poziomie idealnym do konwersji DC-AC, niezależnie od charakterystyki łańcucha fotowoltaicznego czy pracy poszczególnych modułów. Projektuje się optymalizatory o sprawności $\leq 99,5\%$.


Moduły PV będą tworzyły zespół prądowórczy o napięciu wejściowym DC nie większym niż 1000V oraz o napięciu (po przekształceniu) AC 230/400V. Zespół będzie się składał z dwóch łańcuchów DC podłączonych do inwerterów. Projektuje się łańcuchy 1x31 i 1x31.

Moduły zostaną posadowione na gruncie. Dla przedmiotowej instalacji dobiera się system konstrukcji wolnostojącej, wbijanej w grunt. Konstrukcje nośne powinny być wykonane przez firmę specjalizującą się w produkcji systemów montażowych dedykowanych do instalacji fotowoltaicznych. Producent takich konstrukcji powinien mieć wdrożony system kontroli jakości produkcji ISO9001:2008 lub PN-EN ISO 9001:2015-10. Konstrukcje muszą posiadać odpowiednie certyfikaty, dopuszczenia oraz dokumenty potwierdzające ich zgodność z obowiązującymi przepisami prawa oraz normami technicznymi wystawionymi przez niezależne jednostki certyfikujące. System montażowy musi zostać dobrany w taki sposób, aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie instalacji fotowoltaicznej w okresie min. 25 lat. Przykład przedstawia rys. 1. System montażowy powinien zapewnić ekwipotencjalizację pomiędzy ramą modułu fotowoltaicznego a elementami konstrukcji wsporczej, na której moduł został położony np. poprzez stosowanie specjalnych klem z „zabkami” lub podkładek „uziemiających” podczas montażu anodowaną powłokę ramy modułu. Przykład przedstawia rys. 2.

W przypadku, gdy system montażowy nie zapewni ekwipotencjalizacji należy wykonać połączenia pomiędzy poszczególnymi ramami modułów fotowoltaicznych oraz elementami konstrukcji wsporczej, na której moduły zostały położone. Nie dopuszcza się montażu modułów fotowoltaicznych z ramami aluminiowymi bezpośrednio na stalowych profilach ocynkowanych. W zakresie montażu samej konstrukcji jak i modułów fotowoltaicznych należy ściśle przestrzegać wytycznych producentów i stosować się bezwzględnie do instrukcji planowania i montażu. Montaż konstrukcji powinien być dokonywany przez osoby przeszkolone oraz mogące wylegitymować się certyfikatem ukończenia szkolenia

u producenta konstrukcji do montażu modułów fotowoltaicznych. Gwarancja producenta na dostarczane konstrukcje na wady mechaniczne powinna wynosić nie mniej niż 10 lat. Gwarant powinien mieć zarejestrowaną działalność gospodarczą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Instalacja fotowoltaiczna planowana na terenie, będzie systemem posadowionym na gruncie (system wbijany/wolnostojący). Elementy systemu montażowego zostaną wykonane z elementów stalowych cynkowanych ogniowo zgodny z normą PN EN ISO 1461 i/lub aluminiowych (stop aluminium 6063T66). Kąt nachylenia modułów **30 stopni**. Orientacja paneli - pionowa

Rys. 1. Konstrukcja wsporcza paneli pv - przykład.



Rys. 2. Konstrukcja wsporcza falownika - przykład.



Rys. 3. Podkładka uziemiająca.



1. The first part of the document is a list of the names of the persons who were present at the meeting.

2. The second part of the document is a list of the names of the persons who were absent from the meeting.

3. The third part of the document is a list of the names of the persons who were present at the meeting.

4. The fourth part of the document is a list of the names of the persons who were absent from the meeting.


5. The fifth part of the document is a list of the names of the persons who were present at the meeting.

6. The sixth part of the document is a list of the names of the persons who were absent from the meeting.

7. The seventh part of the document is a list of the names of the persons who were present at the meeting.

8. The eighth part of the document is a list of the names of the persons who were absent from the meeting.

Rys. 4. Umieszczenie wsporników wbijanych w podłoże (widok z przodu i przekrój):



Systemy montażowe należy dostarczyć z uwzględnieniem stosownych norm, zwłaszcza w zakresie obciążenia śniegiem PN-EN 1991-1-3:2005 - Eurokod 1 - Oddziaływania na konstrukcje - Część 1-3: Oddziaływania ogólne - Obciążenie śniegiem oraz wiatrem PN-EN 1991-1-4:2008/A1:2010 - Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje - Część 1-4: Oddziaływania ogólne - Oddziaływania wiatru. Ponadto konstrukcje powinny posiadać certyfikaty zgodności z normami PN-EN 1090-1, PN-EN 1090-2+A1 dla konstrukcji stalowych i PN-EN 1090-3 dla konstrukcji aluminiowych.

6. Dane techniczne projektowanej instalacji fotowoltaicznej

Projektuje się instalację fotowoltaiczną o mocy $P_n = 20,46 \text{ kWp}$. Zaprojektowano 62 moduły o mocy 330Wp każdy. Do montażu paneli przewidziano systemowe konstrukcje dedykowane do systemów fotowoltaicznych. Przewidziano 1 falownik o mocy maksymalnej AC 17000W. Dla instalacji przewidziano montaż rozdzielnic fotowoltaicznych dla zabezpieczeń DC i AC.

7. Ochrona przepięciowa

Ochronę instalacji fotowoltaicznej przed przepięciami zapewnią ograniczniki przepięć (w układzie dobezpieczającym DC inwerterów) dla każdego z przewodów DC zarówno „+” jak i „-”. Ponadto jeśli długość przewodu pomiędzy modułami fotowoltaicznymi a falownikiem DC/AC przekracza 10m to dodatkowo przy modułach PV na każdym „łańcuchu PV” należy zainstalować ogranicznik przepięć.

1. The first part of the paper is devoted to a general discussion of the problem of the existence of solutions of the system of equations

$$\frac{dx}{dt} = f(x, y, z), \quad \frac{dy}{dt} = g(x, y, z), \quad \frac{dz}{dt} = h(x, y, z),$$



where f, g, h are continuous functions of x, y, z and satisfy the Lipschitz condition. The system of equations is considered in the region R defined by the inequalities

$$x^2 + y^2 + z^2 \leq R^2, \quad R > 0.$$

The first part of the paper is devoted to a general discussion of the problem of the existence of solutions of the system of equations

$$\frac{dx}{dt} = f(x, y, z), \quad \frac{dy}{dt} = g(x, y, z), \quad \frac{dz}{dt} = h(x, y, z),$$

where f, g, h are continuous functions of x, y, z and satisfy the Lipschitz condition. The system of equations is considered in the region R defined by the inequalities

where f, g, h are continuous functions of x, y, z and satisfy the Lipschitz condition. The system of equations is considered in the region R defined by the inequalities

8. Ochrona przeciwporażeniowa

Ochronę przy uszkodzeniu (zakłóceniu) stanowi zgodnie z PN-HD 60364-4-41 samoczynne wyłączanie zasilania a ochronę podstawową - izolacja podstawowa części czynnych, obudowy, osłony. Uzupełnienie ochrony przy uszkodzeniu zrealizowane zostanie przez wykorzystanie urządzeń II klasy ochronności oraz uziemione połączenia wyrównawcze.

9. Ochrona przeciwpożarowa

Ochronę przed prądami rewersyjnymi i zwarciovymi zapewniają rozłączniki bezpiecznikowe z wkładkami bezpiecznikowymi DC, które w wypadku wystąpienia niebezpiecznego wzrostu wartości natężenia prądu wyłączają zasilanie. W przypadku wystąpienia pożaru przewidziano możliwość odłączenia modułów PV za pomocą rozłączników w układach dobezpieczających DC inwerterów. Ponadto projektowana instalacja fotowoltaiczna musi posiadać następujące funkcje:

- SafeDC™: obniża napięcie stałe do bezpiecznego poziomu, kiedy falownik jest wyłączony,
- Falownik musi automatycznie wyłączać się przy zbyt wysokiej temperaturze,
- Falownik powinien być wyposażony w system aktywnego unikania łuków elektrycznych.

10. Ochrona odgromowa

Nie przewiduje się montażu masztów odgromowych. W celu ochrony elektrowni fotowoltaicznej przed skutkami wyładowań atmosferycznych należy wykonać instalację uziemiającą obwodową bednarką 30x4mm układaną w ziemi, którą połączyć z konstrukcjami wsporczymi PV. Wartość rezystancji uziemienia $R \leq 10 \Omega$.

11. Obliczenia techniczne

• Dobór przewodów po stronie DC

Zaprojektowano 1 falownik fotowoltaiczny np. SE17K posiadający dwie pary złącz MC4. Projektuje wykonanie dwóch łańcuchów modułów fotowoltaicznych składających się z 31 modułów każdy. Moduły zostaną połączone szeregowo przy pomocy systemowych złączek MC4.

1. The first part of the document is a list of the names of the persons who have been appointed to the various positions of the Board of Directors of the Corporation.

2. The second part of the document is a list of the names of the persons who have been appointed to the various positions of the Board of Directors of the Corporation.

The third part of the document is a list of the names of the persons who have been appointed to the various positions of the Board of Directors of the Corporation.

3. The fourth part of the document is a list of the names of the persons who have been appointed to the various positions of the Board of Directors of the Corporation.

The fifth part of the document is a list of the names of the persons who have been appointed to the various positions of the Board of Directors of the Corporation.

4. The sixth part of the document is a list of the names of the persons who have been appointed to the various positions of the Board of Directors of the Corporation.

The seventh part of the document is a list of the names of the persons who have been appointed to the various positions of the Board of Directors of the Corporation.

5. The eighth part of the document is a list of the names of the persons who have been appointed to the various positions of the Board of Directors of the Corporation.

The ninth part of the document is a list of the names of the persons who have been appointed to the various positions of the Board of Directors of the Corporation.

The tenth part of the document is a list of the names of the persons who have been appointed to the various positions of the Board of Directors of the Corporation.

Dobór przewodu łączącego moduły fotowoltaiczne

dobieram przewód solarny 1x6mm²

$$I_{sc} \leq I_z$$

$$I_{sc}=15,5A \leq I_z=70A$$

Prąd obciążenia zwarciovego jest mniejszy od obciążalności prądowej przewodu

Warunek spełniony

• Spadki napięcia

Relacja pole modułów – rozdzielnica RPVDC

Dla F1S1

$$\Delta U_{\%} = \frac{I_{mp} \times L}{U \times \gamma \times S} \times 100\% = \frac{15,5 \times 40}{900 \times 54 \times 6} \times 100\% = 0,21\%$$

Dla F1S2

$$\Delta U_{\%} = \frac{I_{mp} \times L}{U \times \gamma \times S} \times 100\% = \frac{15,5 \times 40}{900 \times 54 \times 6} \times 100\% = 0,21\%$$

Relacja pole modułów – Falownik

Dla F1S1

$$\Delta U_{\%} = \frac{I_{mp} \times L}{U \times \gamma \times S} \times 100\% = \frac{30 \times 4}{900 \times 54 \times 6} \times 100\% = 0,041\%$$

Dla F1S2

$$\Delta U_{\%} = \frac{I_{mp} \times L}{U \times \gamma \times S} \times 100\% = \frac{30 \times 4}{900 \times 54 \times 6} \times 100\% = 0,041\%$$

Całkowita strata napięcia

$$F1 = 0,21 + 0,21 + 0,041 + 0,041 = 0,162$$

$$\Delta U_{\%} = 0,5\% < 1\%$$

Warunek spełniony

Handwritten text at the top of the page, mostly illegible due to fading.

Handwritten text line.

Handwritten text line.

Handwritten text line.

Handwritten text line.

Handwritten text line.

Handwritten text line.

Handwritten text line.

Handwritten text line.

Handwritten text line.

Handwritten text line.

Handwritten text line.

Handwritten text line.

Handwritten text line.

Handwritten text line.

Handwritten text line.

Handwritten text line.

Handwritten text line.

Handwritten text line.

Handwritten text line.

Handwritten text line.

Handwritten text at the bottom of the page, mostly illegible due to fading.

• Dobór przewodów i zabezpieczeń po stronie AC

długość przewodu łączącego falownik z rozdzielnicą RPV-AC -6m

Warunek - sprawdzenie przed prądem przetężeniowym

$$I_B = \frac{P}{\sqrt{3} \times U_n \times \cos \varphi} = \frac{17000}{\sqrt{3} \times 400[V] \times 1} = 24,53A$$

Dla falownika dobieram przewód LgY 5x10mm² 0,6/1kV o dopuszczalnym prądzie długotrwałym $I_z = 50A$. Do zabezpieczenia falownika dobieram wyłącznik nadprądowy o charakterystyce C i prądzie $I_n = 32A$

$$I_z = k \times I_n$$

$$I_z = 1,45 \times 32A = 46,44A$$

$$I_B \leq I_n \leq I_z$$

$$24,53 \leq 32A \leq 50A$$

$$I_z \leq 1,45 \times I_z$$

$$46,44 \leq 1,45 \times 50 = 72,5A$$

Warunki spełnione

• obliczenie spadków napięcia po stronie AC

relacja falownik – rozdzielnica RPV AC

$$\Delta U_{\%} = \frac{P \times L}{U^2 \times \gamma \times S} \times 100\% = \frac{17000 \times 6}{400^2 \times 54 \times 10} \times 100\% = 0,11\% < 1\%$$

Warunek spełniony

relacja rozdzielnica RPV AC – rozdzielnica RG

$$\Delta U_{\%} = \frac{P \times L}{U^2 \times \gamma \times S} \times 100\% = \frac{17000 \times 36}{400^2 \times 54 \times 16} \times 100\% = 0,44\% < 1\%$$

Warunek spełniony

Projektuje się instalację fotowoltaiczną składającą się z 1 falownika. Do falownika projektuje się dwa stringi dlatego nie jest wymagane zastosowanie dodatkowego zabezpieczenia przed prądami wstecznymi.

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

PHYSICS DEPARTMENT

PHYSICS 354

LECTURE 1

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

1.10

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

• **Dobór przekładników**

$$I = \frac{P}{\sqrt{3} \times U_n \times \cos \varphi} = \frac{20500}{\sqrt{3} \times 400 [V] \times 0,85} = 34,85A$$

dobieram przekładniki o prądzie pierwotnym $I_{n1} = 40A$

sprawdzenie obciążenia prądowego strony pierwotnej

$$k_{\max} = \frac{I_0}{I_{n1}} = \frac{34,85}{40} \times 100\% = 87,13\%$$

$$87,13\% < 120\%$$

Warunek spełniony

12. Okablowanie strony DC

Do okablowania strony DC należy używać specjalnych kabli fotowoltaicznych o podwójnej izolacji, odpornych na działanie promieni UV i temperatury. Nie należy tworzyć pętli z kabli DC tj. przewody „+” i „-”, zawsze prowadzić razem tą samą trasą. W niniejszej dokumentacji połączenia należy wykonać kablami przekrojach min. 6mm². Kable do rozdzielni RPV-DC i falownika należy prowadzić w rurach PVC odpornych na działanie UV mocowanych do konstrukcji wsporczej paneli PV. Przy połączeniach okablowania DC należy zastosować system złączy MC4. Przy zarabianiu złączy stosować specjalistyczne narzędzia. Obwody kablowe nie powinny być łączone dodatkowymi złączkami, lecz w całości sprowadzone do rozdzielnicy RPV DC zlokalizowanej pod panelami fotowoltaicznymi.

13. Okablowanie strony AC

Z zacisków rozłącznika w rozdzielni RPV AC należy wyprowadzić zalicznikowe przyłącze kablowe – kablem ziemnym o przekroju YKY5 x16mm² i długości 30m/36m do istniejącej rozdzielni RG w budynku hydroforni. Kabel należy układać w ziemi na głębokości 0,7m zgodnie z obowiązującymi normami. Do oznakowania trasy kablowej zastosować folię kalandrową koloru niebieskiego ułożoną w rowie kablowym zgodnie z PBUE i normami. Na skrzyżowaniach z innymi przeszkodami, mediami i instalacjami podziemnymi kabel należy osłonić rurami ochronnymi. Końce rur osłonowych zabezpieczyć przed zamuleniem oraz wnikaniem wilgoci przy użyciu pokryw mufoszczelnych. Do oznaczenia kabli stosować oznaczniki (opaski kablowe). Opaski należy rozmieścić nie rzadziej niż co 10m, na końcach przepustów oraz na zagięciach kabla. Na końcach kabla należy zamontować tabliczkę informacyjną określającą typ kabla, użytkownika, kierunek oraz rok budowy. Po ułożeniu linii kablowej wykonać pomiary rezystancji izolacji, sprawdzić ciągłość żył oraz

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
DIVISION OF THE PHYSICAL SCIENCES
DEPARTMENT OF PHYSICS

PHYSICS 321

LECTURE 10
THERMODYNAMICS
AND
STATISTICAL MECHANICS

LECTURER: DR. J. K. JOHNSON

DATE: 1960

TOPIC: THE FIRST LAW OF THERMODYNAMICS

The first law of thermodynamics states that the change in internal energy of a system is equal to the heat added to the system minus the work done by the system. This law is a statement of the conservation of energy. In a cyclic process, the net change in internal energy is zero, so the net heat added to the system is equal to the net work done by the system. This is the principle of the heat engine. The efficiency of a heat engine is defined as the ratio of the net work done to the net heat added. The Carnot cycle is the most efficient cycle possible for a heat engine operating between two reservoirs at different temperatures. The efficiency of a Carnot engine is given by $1 - T_c/T_h$, where T_c is the temperature of the cold reservoir and T_h is the temperature of the hot reservoir.

STATISTICAL MECHANICS

Statistical mechanics is a branch of physics that deals with the relationship between the microscopic properties of a system and its macroscopic properties. It is based on the assumption that the macroscopic properties of a system are determined by the average behavior of its constituent particles. The most important result of statistical mechanics is the Boltzmann distribution, which states that the probability of a system being in a particular state is proportional to $e^{-E/kT}$, where E is the energy of the state, k is Boltzmann's constant, and T is the temperature. This distribution is used to calculate the average values of various macroscopic properties, such as the internal energy, entropy, and pressure, of a system. The Boltzmann distribution is also used to derive the laws of thermodynamics from the microscopic properties of a system.

skuteczność ochrony przeciwporażeniowej. Pomiary zakończyć podpisanym i zatwierdzonym protokołem odbiorczym. Trasa zalicznikowego przyłącza kablowego nN 0,4kV zgodnie z rys. E-2. Pod panelami elektrowni fotowoltaicznej zgodnie z rys. E-2 projektuje się rozdzielnicę RPV-AC łączącą poszczególne sekcje(stringi) elektrowni fotowoltaicznej. Projektowana rozdzielnica RPV-AC winna być wykonana z tworzywa sztucznego odpornego na działanie promieni UV. Drzwiczki rozdzielnicy muszą być zamykane na zamki z wkładkami Master Key. Oznakowanie rozdzielnicy (nr , dane właściciela) wg uzgodnień z Zamawiającym. Omawianą rozdzielnicę RPV-AC należy uziemić do wartości rezystancji nie większej niż $R \leq 30 \Omega$. Projektowane uziemienie wykonać z pograżanych prętów pomiedziowanych z zachowaniem minimalnych parametrów: średnica pręta 14,2mm i długości 3m - połączonych płaskownikiem FeZn 30x4mm.

W przedmiotowej rozdzielni dokonać rozdziłu funkcji przewodu ochronno-neutralnego PEN na przewód ochronny PE i neutralny N – punkt rozdziłu powinien być uziemiony. Wyposażenie złącza zgodnie z rys. E-3.

14. Istniejąca rozdzielnia RG w budynku hydroforni

Istniejącą rozdzielnię RG wykonaną z modułów żeliwnych należy doposażyć w moduł pomiarowy oraz złączowy wykonany z szafy montowanej na ścianie.

Z RG wyprowadzić główne tory prądowe do projektowanego modułu złączowo -pomiarowego, w którym zamontować układ pomiarowy 2-kwadrantowy z przekładnikami 40A i listwą SKA. W części złączowej zamontować wyłącznik nadmiarowo-prądowy o charakterystyce C i prądzie 40A. Do zacisków wyłącznika podłączyć żyły prądowe kabla YKY 5x16mm² relacji RPV-AC – RG. W budynku kabel prowadzić w rurze osłonowej. Przejścia przez ściany zabezpieczyć rurami osłonowymi stalowymi. Średnice rur osłonowych należy dostosować do przekroju kabla. Istniejącą rozdzielnię należy sprawdzić pod względem przejrzystości układu jak również stanu połączeń oraz zużycia aparatów. Ewentualne braki uzupełnić oraz wymienić uszkodzone elementy.

15. Falownik

Zaprojektowano inwerter typu:

np. SE1700 trójfazowy dla rozwiązań przemysłowych. Falownik należy zamontować pod panelami PV tak aby był „zadaszony” przed działaniem promieni słonecznych i deszczu oraz posiadać odpowiednią wentylację. Falownik powinien posiadać układ bezpieczeństwa wymagany w stanie pracy on-grid, który wyłącza inwertery w przypadku zaniku napięcia sieci dystrybucyjnej i nie powoduje zagrożenia wstecznym napięciem. Falownik powinien posiadać możliwość komunikacji bezprzewodowej i poprzez

...the ... of ... and ...

...the ... of ... and ...

...the ... of ... and ...

...the ... of ... and ...

...the ... of ... and ...

...the ... of ... and ...

...the ... of ... and ...

...the ... of ... and ...

przeglądarkę internetową monitorowania parametrów. Ponadto inwerter musi być objęty min. 12-letnią gwarancją produktu.

Podstawowe cechy falownika:

- sprawność 98%
- zintegrowany monitoring na poziomie modułu
- połączenie z internetem(moduł komunikacyjny) przez Ethernet, RS485, GSM
- IP65
- stałe napięcie do optymalnego przetwarzania DC/AC
- zintegrowany układ zabezpieczający DC
- częstotliwość AC 50Hz+-5%
- detekcja zwarcia doziemnych - czułość 700kΩ
- zużycie energii nocą <2,5W
- zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją
- układ zabezpieczający DC+ i DC-
- zakres temperatury eksploatacji -40+60°C

16. Panele PV

Zaprojektowano 62 moduły PV umieszczone na konstrukcjach systemowych naziemnych jedno lub dwupodporowych wbijanych w grunt. Na każdej konstrukcji przewidziano umieszczenie 31 modułów PV w orientacji pionowej o kącie nachylenia 30°. Zastosowane panele fotowoltaiczne będą współpracować z optymalizatorami mocy, które zapewniają: -większy uzysk instalacji, większe bezpieczeństwo (obniżanie napięcia do bezpiecznego w przypadku awarii), monitorowanie pracy każdego modułu z osobna. Dobrane panele fotowoltaiczne muszą być objęte 12-letnią gwarancją produktu oraz 25-letnią gwarancją na liniową pracę instalacji. Panele fotowoltaiczne muszą posiadać certyfikat w zakresie zgodności z normą PN-EN 61215 lub 61646.

Podstawowe cechy modułów:

- multikrystaliczne do zastosowań na poziomie gruntu
- system wyłączania modułów chroniących przed porażeniem i pożarem
- dodatnia tolerancja mocy
- **moc pojedynczego modułu 330 W**
- złącze MC4
- wymiary 40/991/1650mm
- zakres temperatury pracy -40+85°C

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
DIVISION OF THE PHYSICAL SCIENCES
DEPARTMENT OF PHYSICS

REPORT OF THE
COMMISSIONER OF THE
BUREAU OF RESEARCH
FOR THE YEAR 1934
BY
J. H. JOHNSON
CHICAGO, ILL.
1935

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
DIVISION OF THE PHYSICAL SCIENCES
DEPARTMENT OF PHYSICS
REPORT OF THE
COMMISSIONER OF THE
BUREAU OF RESEARCH
FOR THE YEAR 1934
BY
J. H. JOHNSON
CHICAGO, ILL.
1935

17. Wstępne kalkulacje

założenia:

Dane geograficzne miejsca	
Lokalizacja	Kwieciewo gm Świątki
Szerokość	53.95°
Długość geograficzna	20.32°
Temperatura maksymalna	23,61 °C
Temperatura minimalna	-4,86 °C
Wartości natężenia promieniowania słonecznego	NSA - SSE

W tej lokalizacji mamy pozyskane następujące natężenie promieniowania słonecznego na poziomej powierzchni, według źródła NASA-SSE.

Biorąc pod uwagę miesięczne średnie dzienne natężenie promieniowania słonecznego oraz liczbę dni, które składają się na dwanaście miesięcy w roku, można określić wartość rocznego globalnego natężenia promieniowania słonecznego na poziomej powierzchni dla przedmiotowej lokalizacji. Ta wartość jest równa 960 [kWh/m²].

Zacienienie odległe W systemie fotowoltaicznym zazwyczaj należy unikać zacienienia, ponieważ powoduje to straty energii, a tym samym energii produkowanej. Jednak w szczególnych przypadkach jest to dozwolone, jeżeli sytuacja jest właściwie oceniona.

Technologiczność systemu została obliczona na podstawie danych, pochodzących ze źródeł danych klimatycznych NASA-SSE, w miejscu instalacji w stosunku do przeciętnego miesięcznego globalnego promieniowania słonecznego na powierzchni poziomej.

Procedura obliczania energii wytwarzanej przez układ bierze pod uwagę moc znamionową (20,46kWp), kąt nachylenia oraz azymut (30°, 0°) generator PV, straty na generatorze PV (straty rezystancyjne, straty z powodu różnicy temperatury modułów, refleksji bądź niedopasowania pomiędzy pasmami), wydajność falownika.

W związku z tym, energia wytwarzana przez układ corocznie ($E_{p,y}$) jest obliczana w następujący sposób:

$$E_{p,y} = P_{nom} \times I_{rr} \times (1 - \text{Losses}) = 21600 \text{ kWh}$$

Gdzie:

– P_{nom} = Moc znamionowa systemu: 20,46kWp

– Roczne natężenie promieniowania słonecznego na powierzchni modułów 960 kWh/m²

Rys. 5. PVGIS-5 przedstawia trendy miesięcznej i rocznej produkcji energii



18. Podsumowanie

Projektowany system fotowoltaiczny składa się ze 62 modułów fotowoltaicznych oraz 1 trójfazowego falownika DC/AC o łącznej mocy znamionowej 20,46kWp dla szacunkowej rocznej produkcji energii równej 21600 kWh, rozłożonych na powierzchni gruntu = 102,3m²

Zysk	
Energia wyprodukowana	21600kWh
Specjany uzysk roczny	1055,72 kWh/kWp
Zmniejszenie emisji CO ₂	17539,6 kg/rok

Na podstawie szacunkowych wyliczeń, po zbilansowaniu, roczne zapotrzebowanie energii z zewnątrz dla hydroforni Kwiecewo zmniejszy się do wartości 8,2% dotychczasowego. W okresach najniższego promieniowania słonecznego wystąpi niedobór energii, natomiast w okresach największej ekspozycji powstanie nadprodukcja energii, która będzie oddawana do sieci dystrybucyjnej, dlatego po wykonaniu elektrowni należy zawrzeć stosowną umowę z operatorem sieci.

Uwaga: Przed rozpoczęciem prac montażowych bezwzględnie należy opracować projekt wykonawczy określający szczegółowy zakres niniejszej inwestycji. Ponadto wszystkie urządzenia dobrane w niniejszej inwestycji bezwzględnie muszą posiadać stosowne certyfikaty oraz atesty potwierdzające wykonanie ich zgodnie z normami.

19. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia-BIOZ

Podstawa opracowania:

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. W sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu Bezpieczeństwa i ochrony zdrowia(Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

Zakres robót oraz kolejność ich realizacji

Zakres robót:

- Montaż konstrukcji nośnej modułów fotowoltaicznych
- Montaż modułów fotowoltaicznych
- Wykonanie okablowania instalacji DC oraz AC
- Budowa rozdzielnic fotowoltaicznej RPV

Kolejność wykonywanych robót:

- Zagospodarowanie placu budowy

THE JOURNAL OF THE
THE JOURNAL OF THE
THE JOURNAL OF THE

THE JOURNAL OF THE
THE JOURNAL OF THE
THE JOURNAL OF THE

THE JOURNAL OF THE
THE JOURNAL OF THE
THE JOURNAL OF THE

THE JOURNAL OF THE
THE JOURNAL OF THE
THE JOURNAL OF THE

THE JOURNAL OF THE
THE JOURNAL OF THE
THE JOURNAL OF THE

THE JOURNAL OF THE
THE JOURNAL OF THE
THE JOURNAL OF THE

THE JOURNAL OF THE
THE JOURNAL OF THE
THE JOURNAL OF THE

THE JOURNAL OF THE
THE JOURNAL OF THE
THE JOURNAL OF THE

- Roboty budowlano-montażowe
- Roboty wykończeniowe

Wskazanie zagrożeń mogących wystąpić podczas realizacji robót budowlanych.

Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót budowlanych

- Upadek pracownika z wysokości
- Zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym przy montażu rozdzielnic oraz paneli
- Urazy ciała oraz porażenie prądem elektrycznym przy używaniu elektronarzędzi
- Zagrożenie trującymi pyłami (np. cieci rur z tworzyw sztucznych)

Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót wykończeniowych:

- Upadek pracownika z wysokości (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych rusztowania; brak stosowania sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości przy wykonywaniu robót związanych z montażem lub demontażem rusztowania)
- Uderzenie spadającym przedmiotem osoby postronnej przechodzącej obok obiektu budowlanego (brak wygradzenia strefy niebezpiecznej)
- Zatrucie ciała i oczu materiałami malarskimi
- Uszkodzenia ciała wskutek nieostrożnego obchodzenia się ze sprzętem

Wskazania sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych:

Każdy pracownik powinien posiadać umiejętności do wykonywania robót budowlanych oraz dostateczną znajomość wymaganą w dziedzinie bhp określonych w przepisach prawa. Każdy pracownik zatrudniony na budowie powinien odbyć szkolenie wstępne. Szkolenie wstępne powinno składać z instruktażu ogólnego i stanowiskowego. Instruktaż ogólny powinien przeprowadzić inspektor bhp, a instruktaż stanowiskowy kierownik budowy, bądź z jego upoważnienia brygadzysta. Dokument o odbyciu szkolenia wstępnego w dziedzinie bhp (wiadomości o ochronie zdrowia i bezpieczeństwie pracy pracownik potwierdza na odpowiednim oświadczeniu) powinien znajdować się w aktach osobowych pracownika. Kierownik budowy nie może dopuścić do pracy na budowie pracownika, który nie posiada wymaganych kwalifikacji oraz umiejętności wykonywania potrzebnych robót budowlanych. Każdy pracownik powinien być przeszkolony okresowo na budowie, ustala się czasokres prowadzenia okresowych szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, co pół roku pracownik obsługujący maszyny lub urządzenia transportu bliskiego może je eksploatować po przyjęciu do wiadomości informacji o bezpiecznym ich użytkowaniu.

Rodzaje prac, przed rozpoczęciem, których należy przeprowadzić szkolenie:

- Obsługa urządzeń transportu bliskiego

...the ... of ...

...the ... of ...

...the ... of ...

...the ... of ...

...the ... of ...

...the ... of ...

...the ... of ...

...the ... of ...

...the ... of ...

...the ... of ...

...the ... of ...

...the ... of ...

...the ... of ...

- Prace wymagające asekuracji
- Prace transportowe (transport ciężkich elementów)
- Prace transportowe w transporcie zbiorowym
- Prace psychofizyczne (m.in.: prace przy obsłudze podnośników i platform hydraulicznych, prace operatorów samojezdnych ciężkich maszyn budowlanych, prace kierowców pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 ton i długości powyżej 12m)

Wskazane szczególnie niebezpieczne roboty budowlane nie wymagają konieczności wykraczania poza podstawowe przeszkolenie BHP, jednak celem zmniejszenia ryzyka wypadku zaleca się, aby prace wykonywały osoby mające doświadczenie w podobnych pracach lub pod nadzorem takich osób. Przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych wykonawca zobowiązany jest:

- Zaznajomić pracowników z zakresem obowiązków i czynności
- Zaznajomić pracowników ze sposobem wykonywanej pracy
- Poinformować pracowników o ryzyku zawodowym związanym z wykonywaną przez nich pracą oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami
- Dostarczyć środki ochrony indywidualnej
- Określić zasady powiadamiania i ewakuacji w sytuacjach awaryjnych, wyznaczyć osoby do bezpośredniego nadzoru i udzielenia pierwszej pomocy.

Pracownicy wykonujący wszelkie prace muszą się legitymować odpowiednimi badaniami, wyposażeni w kaski i odpowiednią odzież ochronną. Robotnicy wykonujący prace sprzętem mechanicznym muszą posiadać uprawnienia do obsługi tych urządzeń. Sprzęt i urządzenia budowlane powinny charakteryzować się właściwą, jakością i sprawnością techniczną, sprawdzaną przez kierownika budowy.

Szczegółowe warunki bezpieczeństwa pracy w obrębie wykopu precyzują warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych

- Rusztowania montować zgodnie z DTR
- Stosowanie drabin oznaczonych znakiem bezpieczeństwa "B"
- Miejsca niebezpieczne oznaczyć właściwymi znakami lub barwami
- Wyznaczyć ewentualne strefy niebezpieczne
- Używać odzieży ochronnej, np. okularów, rękawic ochronnych itp.
- Używać tylko sprawne narzędzia i elektronarzędzia
- Oznaczyć i zapewnić wolne drogi ewakuacji
- Zorganizować stały nadzór

1. The first part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee.

2. The second part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee.

3. The third part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee.

4. The fourth part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee.

5. The fifth part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee.

6. The sixth part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee.

7. The seventh part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee.

8. The eighth part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee.

9. The ninth part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee.

10. The tenth part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee.

11. The eleventh part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee.

Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia. Roboty wykonywane w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia nie wymagają konieczności wykraczania poza podstawowe zalecenia BHP, jednak celem zwiększenia skuteczności zapobiegania ryzyka wypadku zaleca się, aby prace wykonywały osoby mające doświadczenie w podobnych pracach lub pod nadzorem takich osób. Zaleca się także, aby pracownicy wykonujący w/w zadania zapoznali się szczegółowo z drogami ewakuacji oraz rozmieszczeniem elementów pierwszej pomocy i ochrony przeciwpożarowej. Środki te wynikają z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniają bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń. Wszystkie prace budowlane muszą być wykonywane z wykorzystaniem wszelkich możliwych zabezpieczeń przewidzianych prawem.

Maszyny i urządzenia transportu bliskiego

Zastosowane maszyny i urządzenia transportu bliskiego oraz sprzęt muszą być wykorzystywane zgodnie ze swoim przeznaczeniem, z dokumentacją (DTR) i instrukcjami: obsługi i konserwacji, bezpieczeństwa pracy oraz wymogami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Maszyny używane na budowie powinny być sprawne i bezpieczne. Obsługiwane powinny być zgodnie z warunkami bezpiecznej obsługi.

Środki ochrony indywidualnej BHP

Zastosowane środki ochrony indywidualnej muszą być zgodne z wymaganiami norm i posiadać certyfikaty i oceny zgodności z normami.

Zasady bezpiecznej pracy:

Należy zachowywać wszelkie procedury postępowania i komunikowania się zmierzające do stworzenia możliwie najbezpieczniejszych warunków wykonywania robót, w przypadku bezpośredniego zagrożenia na budowie, należy stworzyć warunki bezpiecznej ewakuacji poprzez zastosowanie właściwych oznakowań, np. dróg ewakuacyjnych i pożarowych.

Prace związane z obecnością napięcia elektrycznego:

Zapewnić pewną przerwę w obwodach fotowoltaicznych (otwarty obwód DC) do chwili zakończenia montażu kompletnego obwodu (łącznie z zabezpieczeniami). Przy zamkniętym obwodzie może nastąpić porażenie prądem o napięciu 1000V.

Przy wszelkich pracach, przy których niezbędne jest korzystanie z linii i urządzeń energetycznych, należy stosować wszelkie możliwe obniżenia napięcia, np. przy oświetleniu obiektu i dróg komunikacyjnych. Przy stosowaniu napięcia 230 V i wyższego (400 V) obowiązuje bezwzględna kontrola linii i urządzeń energetycznych w zakresie ochrony przeciwporażeniowej i oporności izolacji tych linii. Należy stosować typowe rozdzielnice prądu oraz inne sprzęty elektryczne posiadające konieczne dopuszczenia i oceny zgodności z normami. Zabrania się stosowania wszelkich prowizorycznych podłączeń.

Prace wymagające asekuracji

...the ... of ...

...the ... of ...

...the ... of ...

...the ... of ...

...the ... of ...

...the ... of ...

Przy wykonywaniu prac niebezpiecznych należy zachować szczególną ostrożność, niektóre z nich wymagają asekuracji drugiej osoby, a w szczególnych okolicznościach (poważnego zagrożenia życia) nadzoru brygadzysty.

Na budowie asekuracji wymagają prace:

- Spawalnicze (także cięcie gazowe i elektryczne), wymagające posługiwania się otwartym źródłem ognia w pomieszczeniach zamkniętych albo w pomieszczeniach zagrożonych pożarem lub wybuchem
- Przy urządzeniach elektroenergetycznych znajdujących się całkowicie lub częściowo pod napięciem (z wyjątkiem prac polegających na wymianie w obwodach o napięciu do 1 kV bezpieczników i żarówek)
- Wykonywane w pobliżu nieosłoniętych urządzeń elektroenergetycznych lub ich części, znajdujących się pod napięciem

Sposób przechowywania i przemieszczania materiałów, wyrobów, substancji oraz preparatów niebezpiecznych na terenie budowy.

W celu zminimalizowania zagrożeń należy przede wszystkim:

- Ogrodzić teren i wyznaczyć drogi, wyjścia i przejścia dla pieszych na budowie
- Materiały budowlane (cegły, pustaki itp.) należy składować w miejscu wyrównanym i utwardzonym
- Preparaty i substancje chemiczne magazynować w pomieszczeniach wentylowanych, zabezpieczonych przed dostępem osób niepowołanych. Butle z gazami sprężonymi zabezpieczyć przed upadkiem i nagrzaniem. Sprawdzić prawidłowość oznakowania butli i osłon zabezpieczających zawory

Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robót budowlanych

Teren budowy należy wygrodzić (1,50m) i oświetlić „Tablicę budowy” zamieścić w miejscu widocznym od strony drogi publicznej, na wysokości nie mniejszej niż 2,0m.

Miejsce przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentów niezbędnych do prawidłowej eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych Na terenie budowy należy umieścić w sposób trwały i zabezpieczony przed zniszczeniem ogłoszenie zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. Ogłoszenie to powinno zawierać:

- Przewidywane terminy rozpoczęcia i zakończenia wykonywanych robót budowlanych
- Maksymalną liczbę pracowników zatrudnionych na budowie w poszczególnych okresach

...the ... of the ...

...the ... of the ...

...the ... of the ...

...the ... of the ...

...the ... of the ...

...the ... of the ...

...the ... of the ...

...the ... of the ...

...the ... of the ...

...the ... of the ...

Projektowanie Nadzór Wykonawstwo
BARTEL Jarosław Korzeniowski

- Informacje dotyczące Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia

Uwaga końcowa

Powyższa informacja wskazuje na elementy robot i sytuacje, które mogą stanowić zagrożenie dla pracowników i osób postronnych, przy niewłaściwej organizacji robot, nieodpowiednim zabezpieczeniu terenu i nieprzestrzeganiu zasad BHP. Omówione w niej elementy zagrożeń nie wyczerpują wszystkich sytuacji i nie zwalniają wykonawcy robot od ich przewidywania i podejmowania odpowiednich do sytuacji środków zapobiegawczych. W trakcie realizacji należy bezwzględnie przestrzegać zasad, bezpiecznej pracy i właściwej organizacji robot, przewidzianych w przepisach ogólnych i branżowych.

Ja niżej podpisany oświadczam, że niniejszy projekt został sporządzony zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi, odpowiednimi normami oraz z zasadami wiedzy technicznej.

mgr inż. Jarosław Korzeniowski
Uprawnienia budowlane
do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczeń w
specjalności instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i
energetycznych
Nr. świadectwa: WK.17.00037.PW.027.41

...the ... of ...


...the ... of ...

...the ... of ...

...the ... of ...

...the ... of ...

...the ... of ...

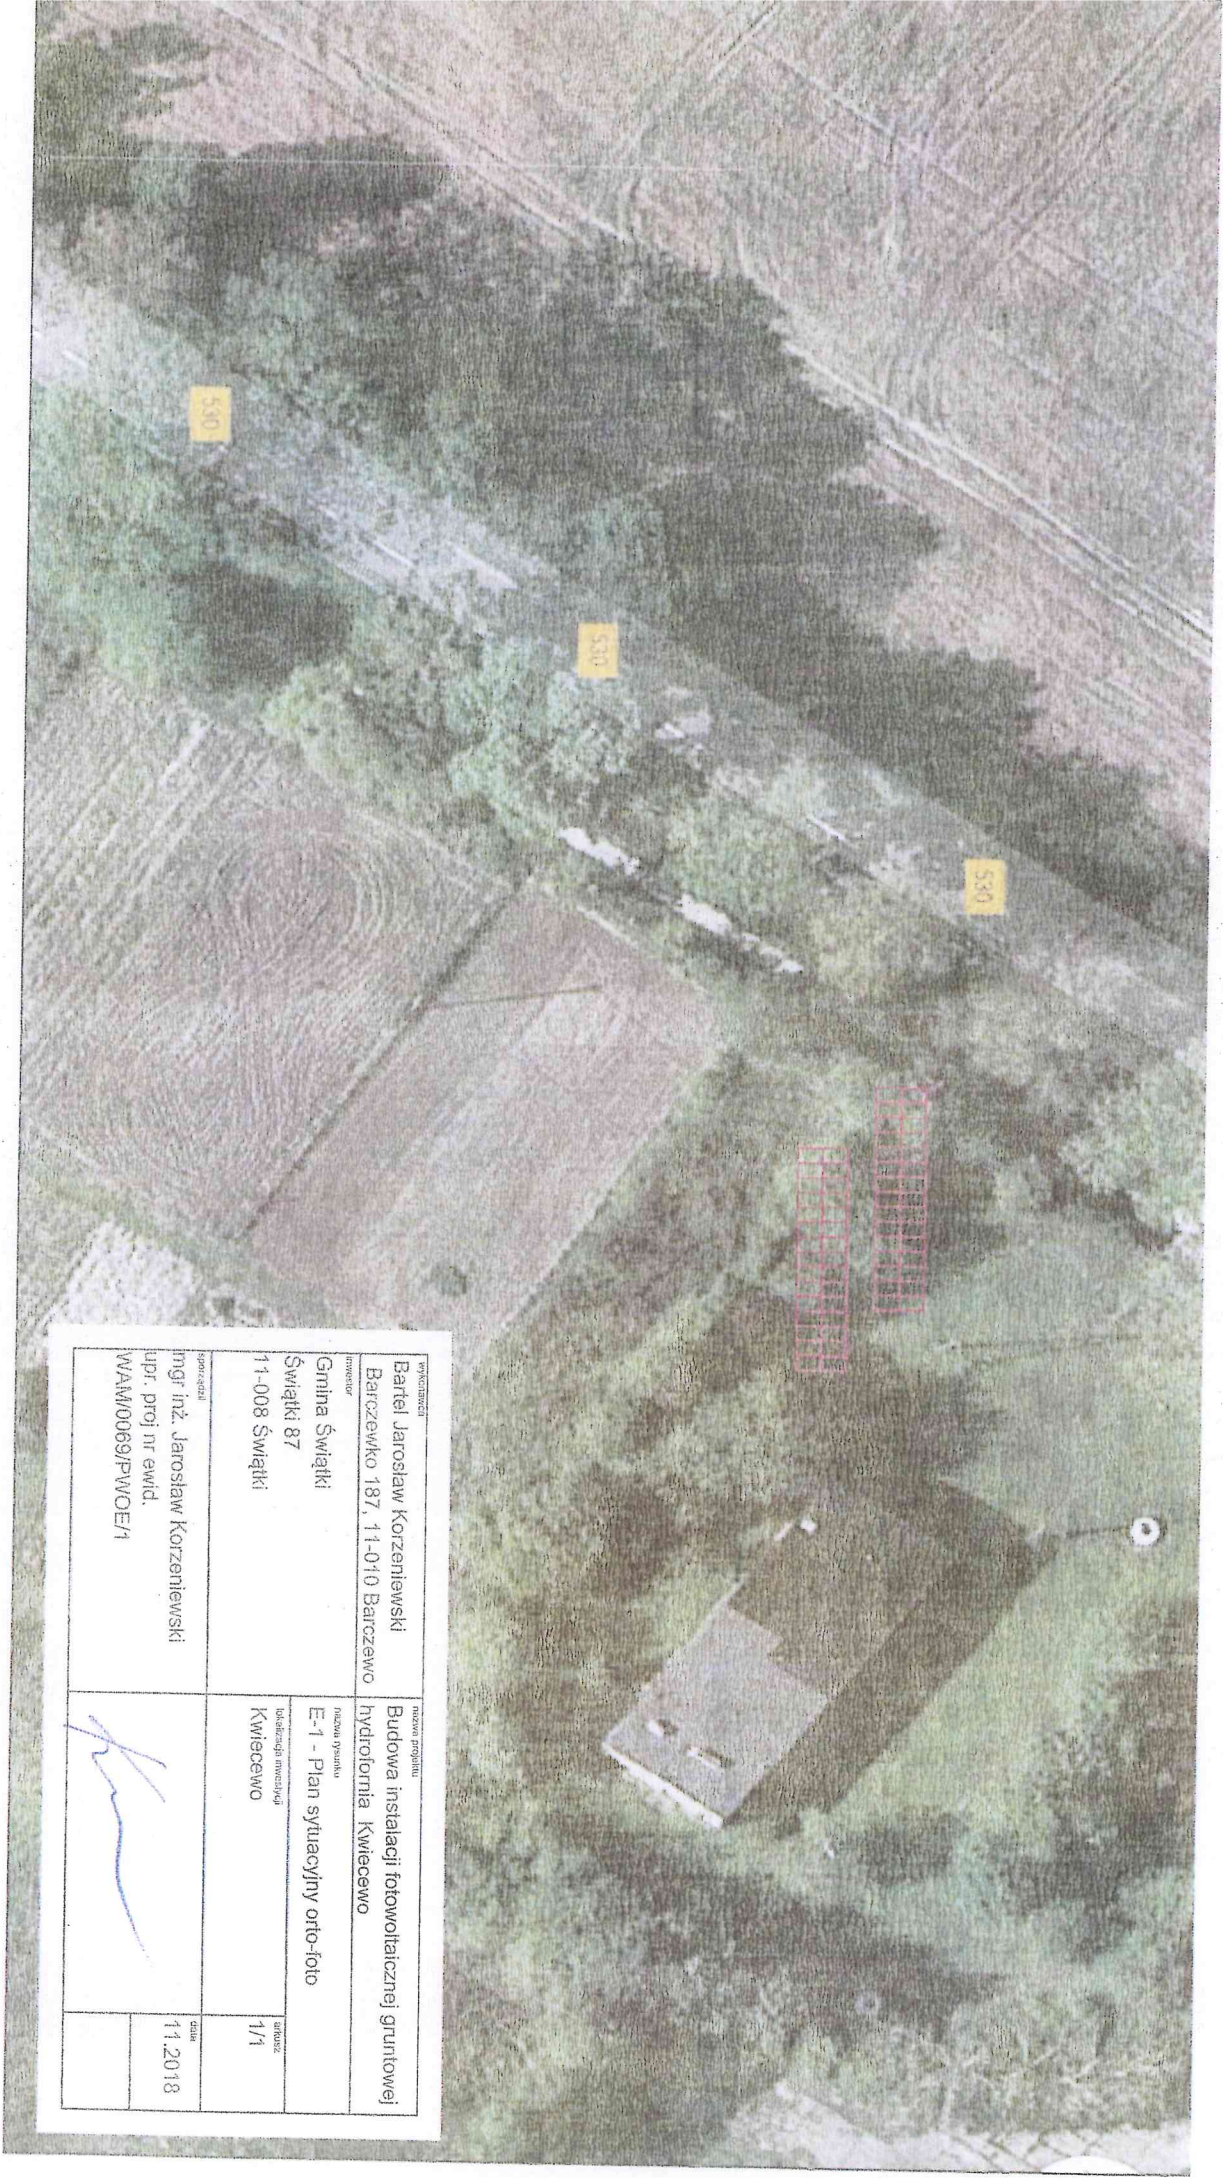

WYKONAWCA Bartel Jarosław Korzeniewski Barczewko 187, 11-010 Barczewo		nazwa projektu Budowa instalacji fotowoltaicznej gruntowej hydrofarmy Kwiecewo	
inwestor Gmina Świątki Świątki 87 11-008 Świątki		nazwa rysunku E-1 - Plan sytuacji/ny orto-foto	
zobowiązał inż. inż. Jarosław Korzeniewski upr. proj nr ewid. WAM/0069/PWCE/1		data 11.2018	data 1/1

Województwo: warmińsko-mazurskie

Powiat: olsztyński

Wyrys z mapy
Skala 1:500

567/10

570

571/72

571/5

571/72;80

Roj. FeZn 25x4 obwodowo - otok

Roj. RPV DC + falownik

Roj. RPV AC

Przyłącze kablowe YKY 5x16mm²

Istniejąca RG w budynku hydroforni

571/49

571/48

Istniejące drzewa i krzaki do wycięcia

571/30

571/5;21

571/31

571/29

571/47

571/32

571/46

571/33


571/45

Cel wydruku: służbowo

Sporządził(a): GMINA ŚWIĄTKI Katarzyna Piasecka-ję

571/35

571/25

wykonawca	nazwa projektu		
Bartel Jarosław Korzeniewski	Budowa instalacji fotowoltaicznej gruntowej		
Barczewko 187, 11-010 Barczewo	hydrofornia Kwieciewo		
inwestor	nazwa rysunku		
Gmina Świątki	E-2 - Plan sytuacyjny		
Świątki 87	lokalizacja inwestycji		arkusz
11-008 Świątki	Kwieciewo		1/1
sporządził			data
mgr inż. Jarosław Korzeniewski			11.2018
upr. proj nr ewid.			skala
WAM/0069/PWOE/1			1:500

